



RYŚ 3-POSADOMIENIE KONTENERA, UKOŹENIE BEDNAROKI

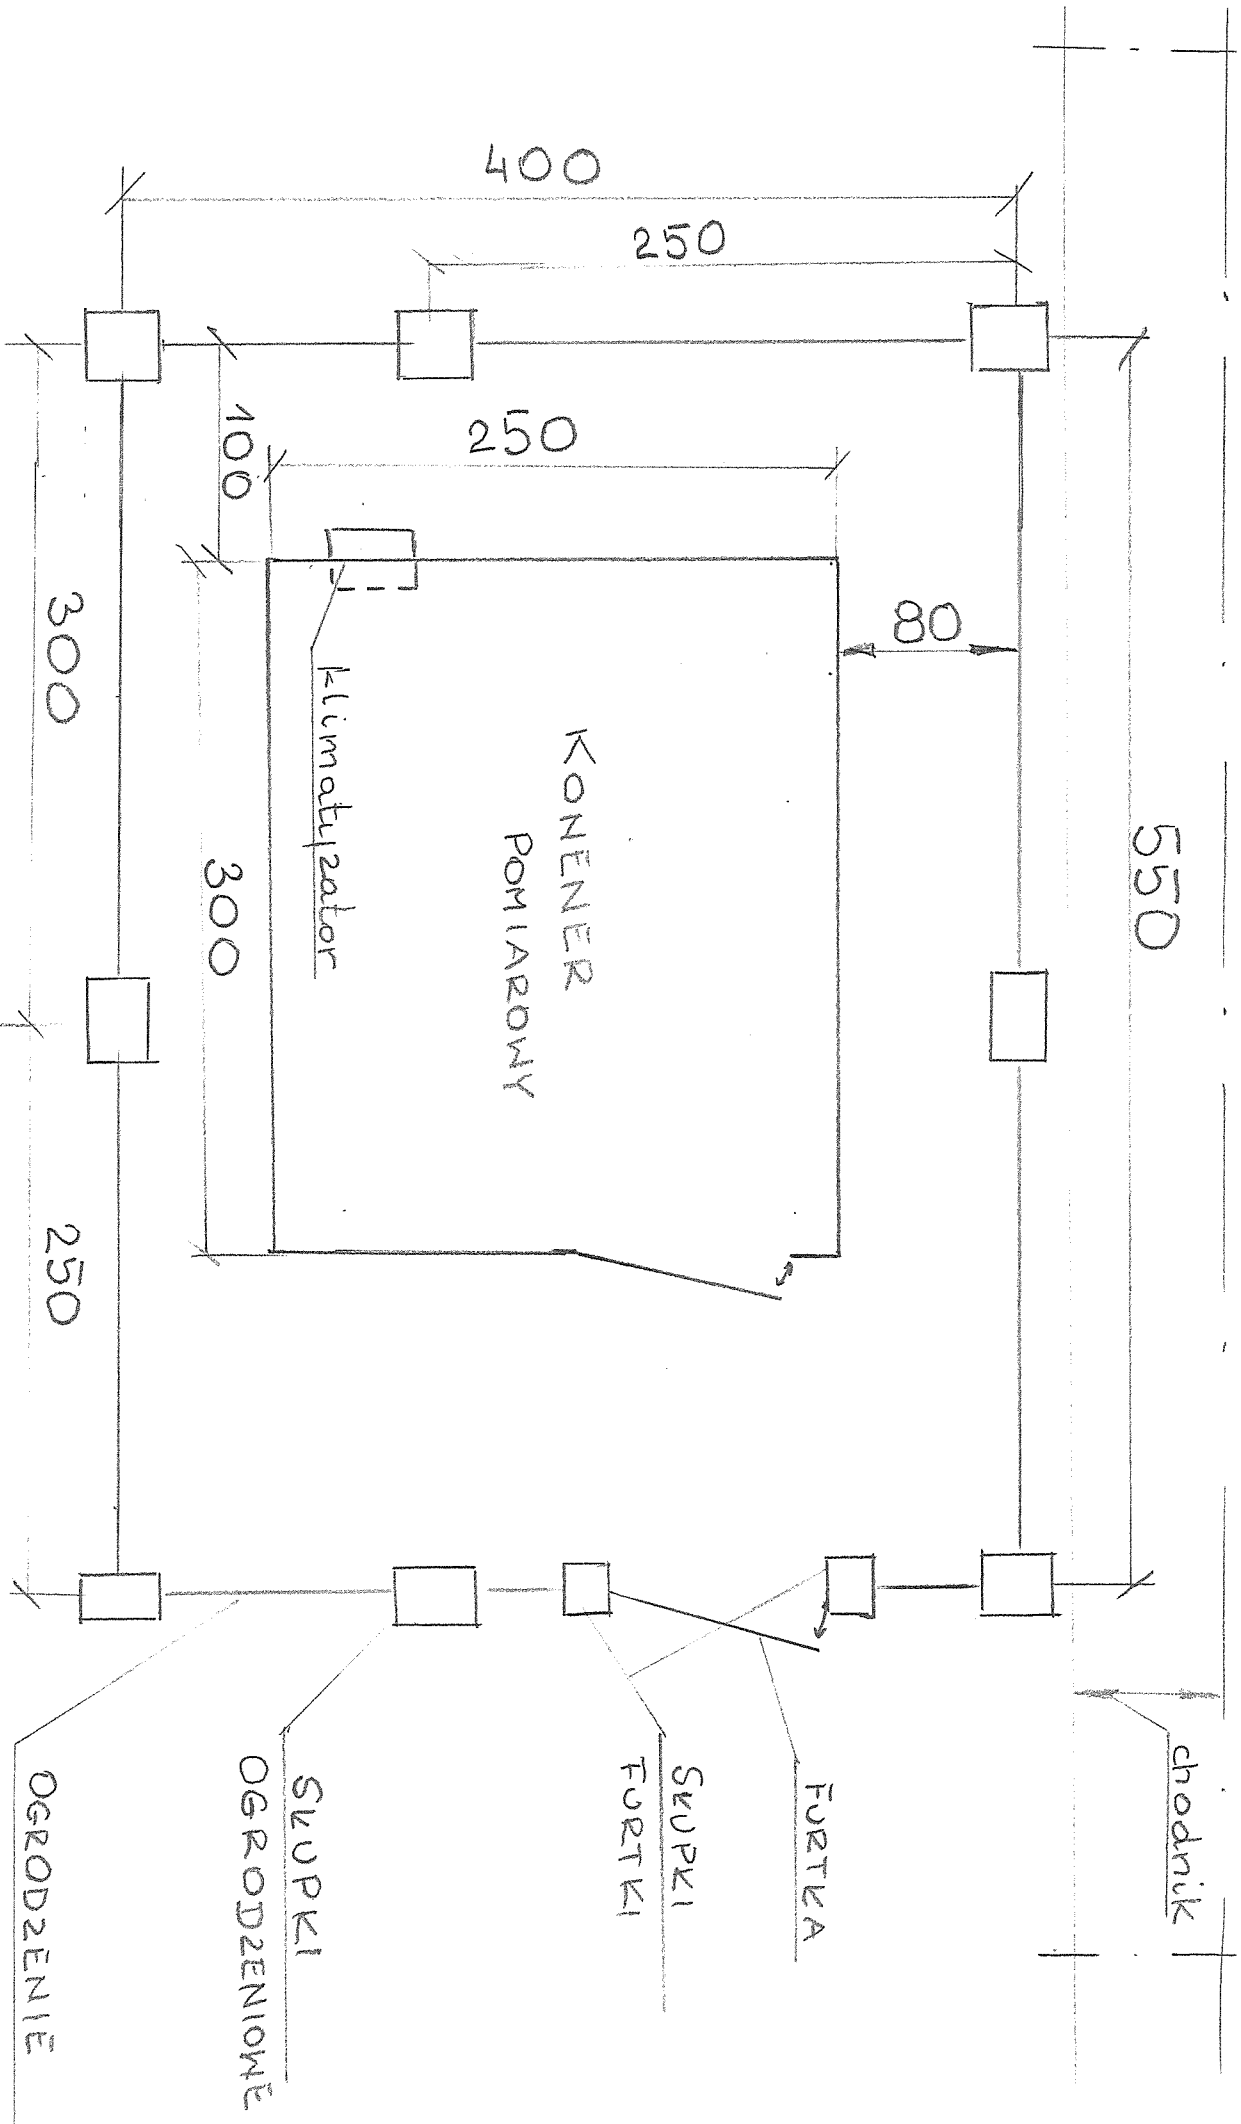

RYS. 2 - KONTENER I OGRODZENIE

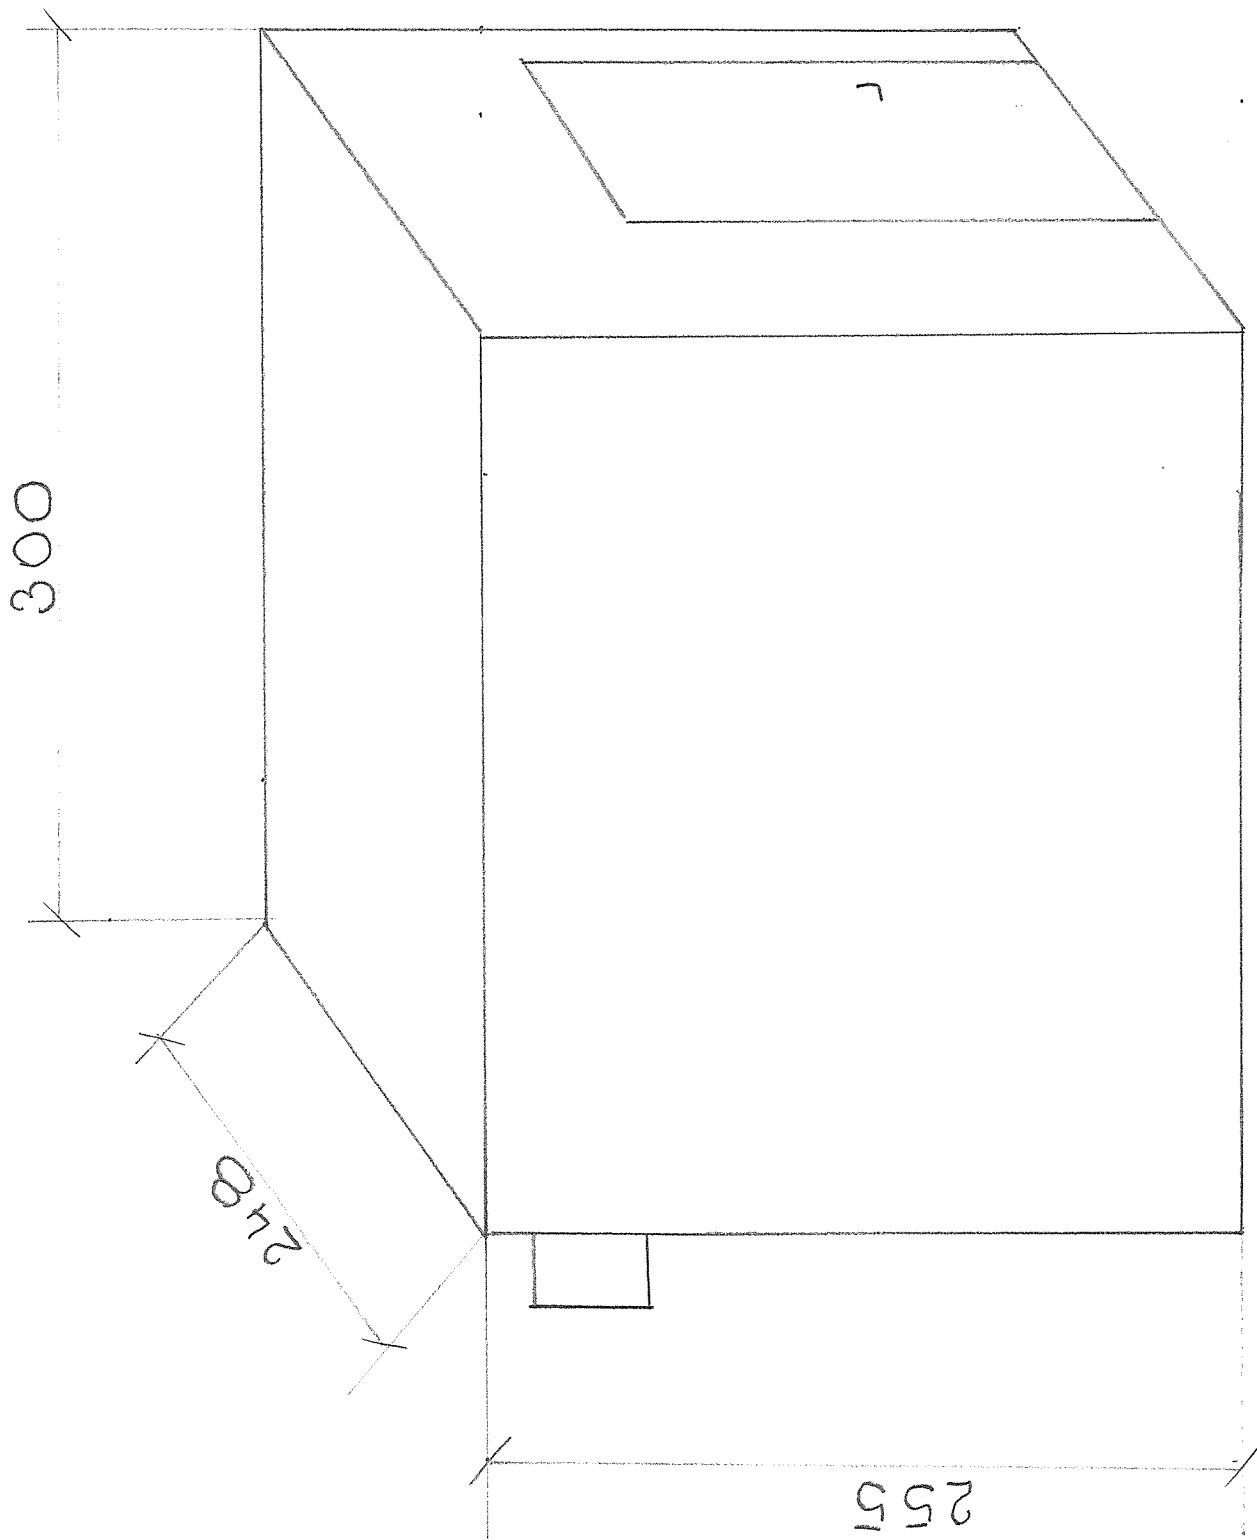

RYS. 1 - KONTENER (WYMIARY)



3

KABLA

TRASA



2


TRASA KABLA

3

3

1






 Rybnik
 Mięscowóć

2021-01-12

Protokół nr (SOD) 20-01-13/80...
 wykonania przyłącza elektroenergetycznego nN w terenie

1) Adres: **Gmina Jastrzębie-Zdrój, Jastrzębie ul. Al. Piłsudskiego, dz nr 417**
 (Gmina, Mięscowóć, Ulica)

2) Granica eksploatacji: ~~zaciski przedowe wyjściowe aparatu zalicznikowego w zestawie słączkowo-pomiarowym w kier. inst. odb.~~

3) Klient: **GLÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA**

numer umowy o przyłączenie **W/PGL/389/2020/KDZ/1915/2020**

numer PSP/ numer karty **I-GL-AO-2000935-PZKN001**

4) Wykonawca prac: ~~.....~~ - firma: **ELEKTROBUD Mira Jan Sp. z o.o.**

Oświadczam, że prace związane z budową przyłącza wykonano zgodnie z kartami technologicznymi, dokumentacją techniczno-prawną, obowiązującymi w tym zakresie prawem, normami i przepisami jak również wytycznymi i instrukcjami TAURON Dystrybucja S. A. Teren budowy uporządkowano.

5) Zakres przyłącza:

ZK-7a

nv. **80052**

- złącze kablowo-pomiarowe typ:

ZK10 IP

- nr:

219800

Zabezpieczenie przedlicznikowe: **25** A

wartość

WFOO

typ wkładki

RBK00

typ rozłącznika

Zabezpieczenie zalicznikowe: **16 A**

wartość

ETIMAX

typ rozłącznika

6) Opinia o przyłączy:

Zauważone braki i wady:

Przyłącze nadaje się ~~nie nadaje się~~ do przyjęcia do eksploatacji.

Data podania napięcia ** **12.01.2021**

Data planowanego podania napięcia***

Na tym protokół zakończono i podpisano:

~~.....~~
 (ELEKTROBUD Mira Jan Sp. z o.o. - z 2 strony wykonawcy)

~~.....~~
 (podpis)

~~.....~~
 (podpis)

~~.....~~
 (podpis)

* niepotrzebne skreślić

** należy podać datę podania napięcia dla tematów realizowanych na Art. 29a PB, Zgłoszenie PB i typ.

*** należy podać planowaną datę podania napięcia dla tematów realizowanych w ramach Decyzji pozwolenia na budowę

Informacja dla Klienta

Wybudowane urządzenia w ramach przyłącza są przyłączone do sieci energetycznej TD S.A. i należy traktować je jako urządzenia będące pod napięciem.

Korzystanie z energii elektrycznej bez podpisania stosownej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych podlega karze wynikającej z art. 278 ust. 5 Kodeksu Karnego.

Klucze odebrałem:

(podpis Klienta)